

System ociepleń ścian zewnętrznych budynków (ETICS)

elementy elewacyjne StoDeco

wersja nr 2022-11-01

Sto-HQ-PL


GEN-DP-0272

Ściana zewnętrzna/łączenie systemu (przekrój pionowy): połączenie profilu drażonego przy wysięgu ≥ 400 mm i ≤ 600 mm

Wskazówka:

W przypadku wysięgu podokiennika ≥ 300 mm i gzymsów ≥ 150 mm zamontować obróbkę blacharską.

Spoiny dylatacyjne w przypadku płyt (StoDeco Panel) powyżej 6 x 6 m. Spoiny dylatacyjne w przypadku listew (StoDeco Line) powyżej 10 m.

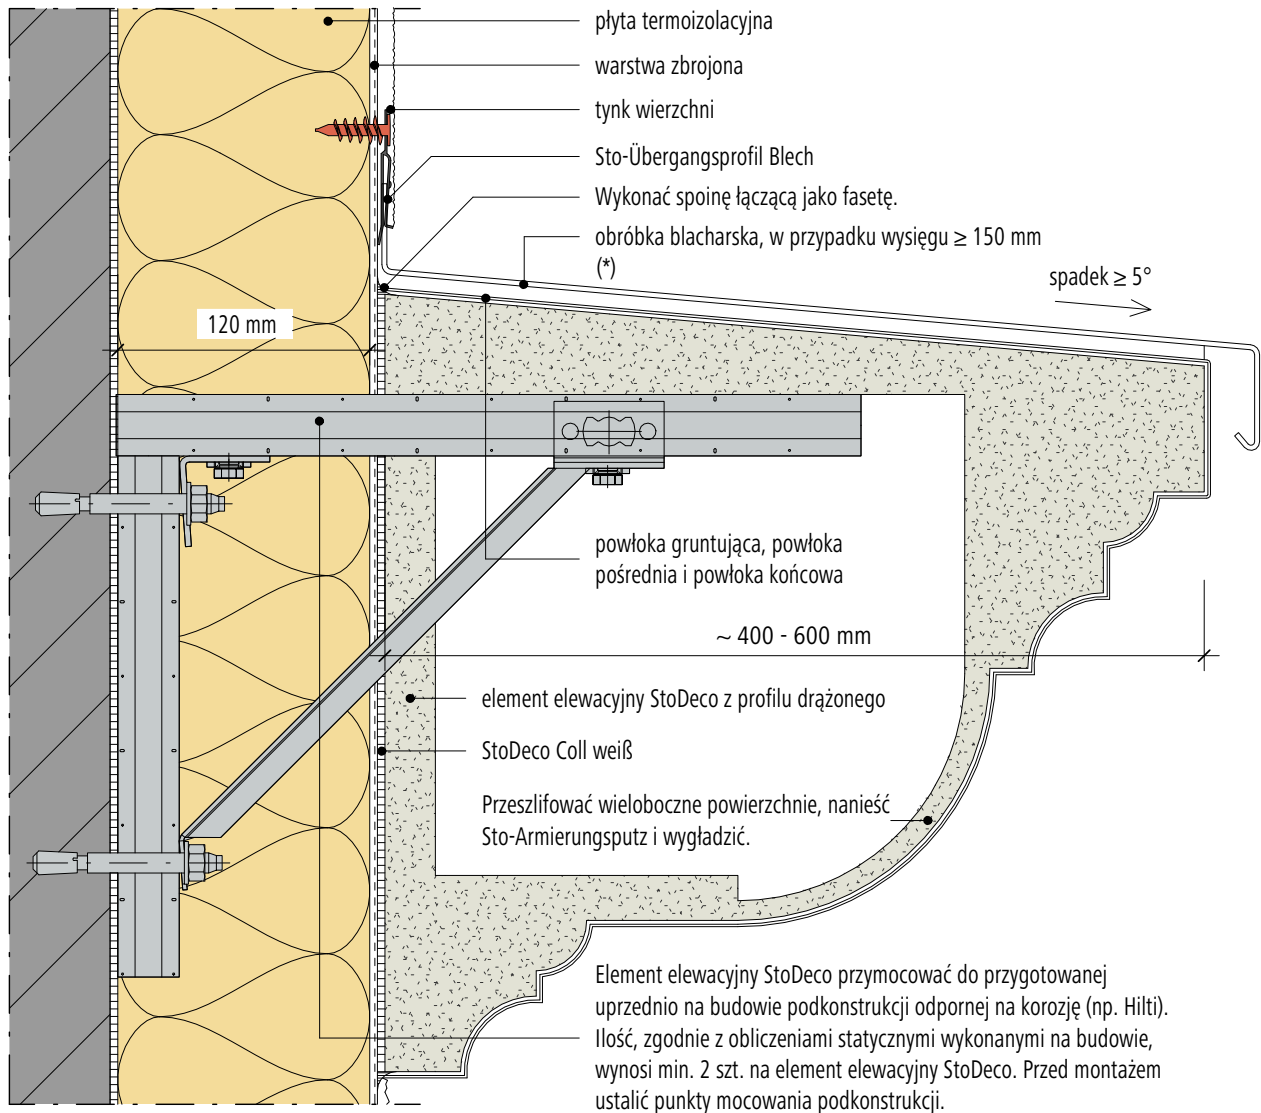

(*) Obróbka blacharska (nie dostarczana przez Sto):

Stronę spodnią należy odłuścić i wyczyścić. Obróbkę blacharską z izolacją termiczną zamontować nie na sztywno. Uwzględnić maksymalną długość pojedynczego elementu. Nanieść paski kleju StoColl Fix w kierunku spadku. Przykleić obróbkę blacharską zgodnie ze spadkiem.

Wskazówka:

Otwory przy pustych przestrzeniach zamknąć dociętym kawałkiem materiału i dopiero wtedy przykleić element elewacyjny Sto Deco.

Spoiny z przylegającymi elementami budowlanymi oraz wycięcia na podokienniki należy wypełnić przy pomocy Sto-Hinterfüllprofil i StoSeal F 100 / StoSeal F 505 lub przy pomocy Sto-Fugendichtband zgodnie z Instrukcją Techniczną.

Wykonać spoinę łączącą jako fasetę.

Zapewnić wystarczający odstęp między kapinosem i ścianą.