StoVentec R, podkonstrukcja stalowo-aluminiowa

Przekrój pionowy, połączenie z attyką (spoina otwarta)
(Skala ok. 1:3)

Rev-Nr. 01/2013 PL

VAR 300

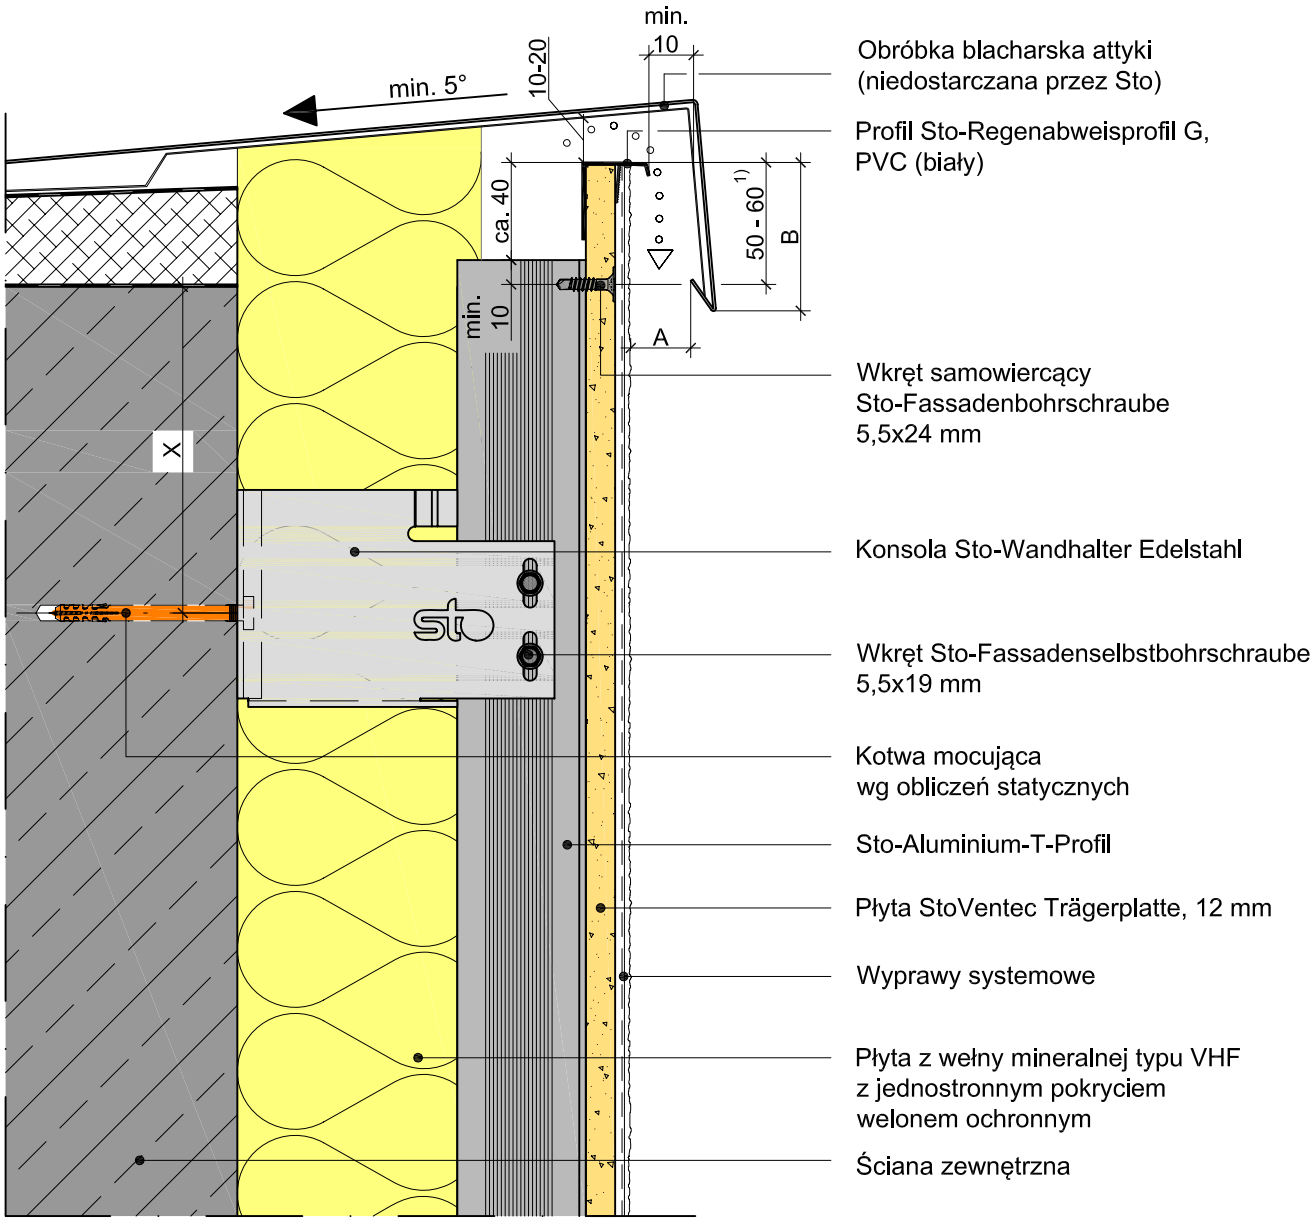

X = minimalna odległość zgodnie z Aprobatą dostawcy kotew

Wys. budynku	A	B	
< 8 m	min. 20 mm	min. 50 mm	(wartości przykładowe
8-20 m	min. 30 mm	min. 80 mm	należy przestrzegać
> 20 m	min. 40 mm	min. 100 mm	branżowych norm krajowych)

1) Dodatkowe mocowanie wkrętami wg detali VAR 020-023, minimalna odległość od krawędzi > 50 mm.

Uwaga: Elementy innych dostawców przedstawiono schematycznie. Detal ten to propozycja rozwiązania, które obrazuje podstawowe zasady budowy ETICS lub elewacji wentylowanej. Zastosowanie i komplementarność systemu powinny być zweryfikowane przez wykonawcę / projektanta w projekcie budowlanym. Detal ten nie zastąpi projektu wykonawczego ani warsztatowego. Zgodność rozwiązania z przepisami musi być zweryfikowana przez projektanta / wykonawcę. Wszystkie wymiary należy sprawdzić i potwierdzić na obiekcie. Należy przestrzegać zapisów Instrukcji Technicznych komponentów.